


Installationsschema 2 st parallellkopplade AIMn och Avhärdningsfilter

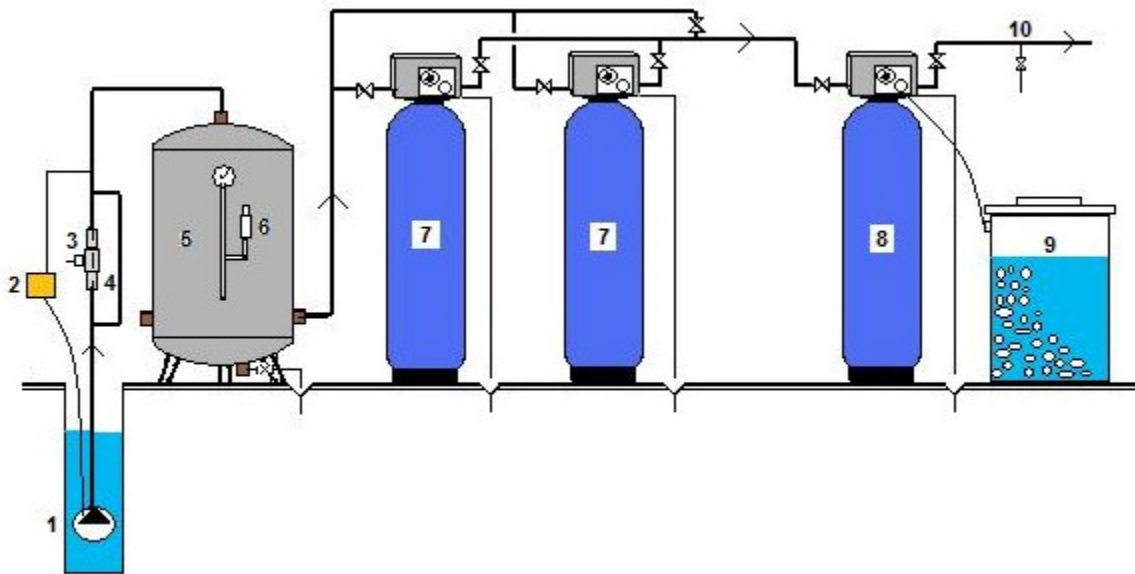

1. Pump
2. Tryckströmbrytare
3. Micronizer (luftinjektor), ingår i våra offerter för ovanstående avjärningsfilter
4. By-Passledning, skall vara öppen så ej vattenbrist vid t.ex.backspolning
5. Hydrofor 300 lit
6. Avluftning, automatisk
7. Avjärningsfilter i detta fall 2 st typ Duplex, (mindre mängd vatten, endast 1 tank)
8. Avhärdningsfilter, nyinstallation eller befintligt
9. Saltkärl, storlek bestäms av avhärdningsfiltrets kapacitet/vattenförbrukning.
10. Provtagningskran på utgående ledning

Om **industri**applikation med ångpanna installeras doseringsutrustning efter avhärdningsfilter.

Om **kylvatten**applikation doseras korrosionsinhibitor eller biocid efter avhärdningsfilter.
Kontakta oss ang. detta.

Endast avhärdningsfilter om kommunalt eller rent spädvatten.

Viktigt avhärda allt vatten till kylanläggningar för att förhindra beläggningar mm.

Vi har den lösning du söker.

Se vidare kapacitet, mått mm i våra originalbroschyrer.